

# 現場調査シート インプラス

## インプラス 現場調査シート

### 1) 現場基本情報

現場名:

様邸 対応者:

現場住所:

電話番号:

調査実施者:


調査実施日:

### 2) 発注情報


※1 製品色はS:シヨコラデG、Y:キヤラメルウッドG、N:ニューラルウッドG、L:ライトウッドG、G:ライトグレーG、W:ホワイト、F:フレンチヤスホホワイトPとなります。  
 ※2 アジャスト上枠・段窓換気部品には、ふかし枠・補強一体ふかし枠・連窓方立・段窓無目・コーナー方立の対応はできません。

NO	設置場所	品種	障子 枚数	障子 用元 枚数 (外観)	製品色 (※1)	開口寸法 W	開口寸法 H	アジャスト上枠 UW 寸法 (引違いのみ)	有効寸法	クレセント P寸法	中横 F寸法	ガラス		有償品		その他	
												グレード	ガス	透明・型	厚さ		ふかし枠 (※2)
1	引違い窓	開き窓	2	L	S・L	W1:	H1:						20mm・40mm・50mm・70mm	下部補強部材	3方・4方	カーテニール仕様	中横・組子・間仕切り下枠
		FIX窓	3	R	Y・W	W2:	H2:						50mm見付大	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	連窓方立 (※2)・段窓無目 (※2)
		テラスドア	4	R	N・G	W3:	H3:						50mm見付大	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	コーナー方立 (※2)・掃出アタッチ
		テラスドア	4	R	N・G	W3:	H3:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	段窓換気部材外装用 交換用アルセト
2	引違い窓	開き窓	3	L	S・L	W1:	H1:						20mm・40mm・50mm・70mm	下部補強部材	3方・4方	カーテニール仕様	中横・組子・間仕切り下枠
		FIX窓	3	R	Y・W	W2:	H2:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	連窓方立 (※2)・段窓無目 (※2)
		テラスドア	4	R	N・G	W3:	H3:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	コーナー方立 (※2)・掃出アタッチ
		テラスドア	4	R	N・G	W3:	H3:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	段窓換気部材外装用 交換用アルセト
3	引違い窓	開き窓	2	L	S・L	W1:	H1:						20mm・40mm・50mm・70mm	下部補強部材	3方・4方	カーテニール仕様	中横・組子・間仕切り下枠
		FIX窓	3	R	Y・W	W2:	H2:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	連窓方立 (※2)・段窓無目 (※2)
		テラスドア	4	R	N・G	W3:	H3:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	コーナー方立 (※2)・掃出アタッチ
		テラスドア	4	R	N・G	W3:	H3:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	段窓換気部材外装用 交換用アルセト
4	引違い窓	開き窓	2	L	S・L	W1:	H1:						20mm・40mm・50mm・70mm	下部補強部材	3方・4方	カーテニール仕様	中横・組子・間仕切り下枠
		FIX窓	3	R	Y・W	W2:	H2:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	連窓方立 (※2)・段窓無目 (※2)
		テラスドア	4	R	N・G	W3:	H3:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	コーナー方立 (※2)・掃出アタッチ
		テラスドア	4	R	N・G	W3:	H3:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	段窓換気部材外装用 交換用アルセト
5	引違い窓	開き窓	2	L	S・L	W1:	H1:						20mm・40mm・50mm・70mm	下部補強部材	3方・4方	カーテニール仕様	中横・組子・間仕切り下枠
		FIX窓	3	R	Y・W	W2:	H2:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	連窓方立 (※2)・段窓無目 (※2)
		テラスドア	4	R	N・G	W3:	H3:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	コーナー方立 (※2)・掃出アタッチ
		テラスドア	4	R	N・G	W3:	H3:						50mm見付小	50mm見付大	3方・4方	カーテニール仕様	段窓換気部材外装用 交換用アルセト

開き窓の吊元



### 【開口寸法探寸】

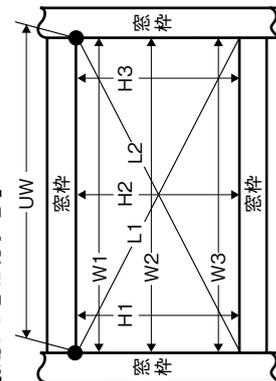


- 開口の垂に対応する為W、Hの3カ所を実測しその最小値を発注W、H寸法とします。
- W1~W3、H1~H3、L1~L2の寸法差と開口の各辺のたわみが表1の①を満たすことを確認してください。この許容範囲を超える場合は、②アジャスト上枠の使用をおすすめします。許容範囲は、表1の②のとおりです。
- アジャスト上枠を使用する場合は、開口上端UWも実測してください。アジャスト上枠使用時の発注寸法は、表2を参照ください。
- 寸法差、たわみが①②の許容範囲を超える場合は、開口の修正が必要ですので、修正部材(有償品の平板等)を手配してください。
- 段窓換気部材を使用する場合は、障子などの製品寸法はH-30mmとなります。
- 補強一体ふかし枠取付け時の枠・障子などの製品寸法は H-3mmとなります。
- 化粧線取付け時の枠・障子などの製品寸法は 3方化粧線H-2mm、W-2mmとなります。

表1 許容範囲

寸法差	辺のたわみ		
	W1~W3	H1~H3	L1~L2
① 通常時	3mm以内	3mm以内	±1.5mm
② アジャスト上枠使用時	3mm以内	9.5mm以内	±8mm
			±1.5mm

① 通常時

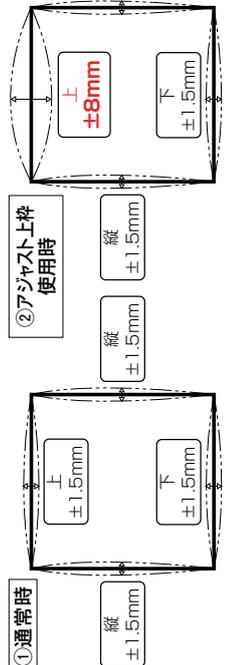

② アジャスト上枠使用時





表2 アジャスト上枠使用時の発注寸法

発注寸法H	H1~H3の最小値
発注寸法H	H1~H3の最小値 (納品される製品寸法は、枠はH-12mm、障子はH-10mmとなります。)
発注寸法W	発注寸法H
発注寸法W	W1~W3の最小値
アジャスト上枠	開口上端実測値
発注寸法UW	開口上端実測値

### 【有効寸法探寸】

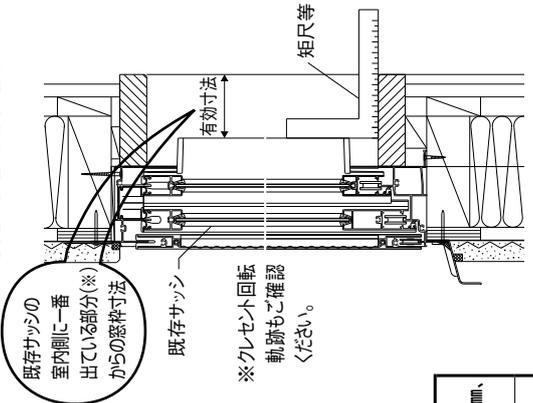

- 引違い窓 必要有効寸法: 70mm  
(アジャスト上枠使用時は75mm)  
(段窓換気部材使用時は77mm)  
50mm~69mm⇒ふかし枠20mm  
30mm~49mm⇒ふかし枠40mm  
20mm~29mm⇒ふかし枠50mm  
補強一体ふかし枠50mm  
0mm~19mm⇒ふかし枠70mm  
補強一体ふかし枠70mm
- 開き窓、テラスドア 必要有効寸法: 55mm  
35mm~54mm⇒ふかし枠20mm  
20mm~34mm⇒ふかし枠40mm  
5mm~19mm⇒ふかし枠50mm  
補強一体ふかし枠50mm  
0mm~4mm⇒ふかし枠70mm  
補強一体ふかし枠70mm
- FIX窓 必要有効寸法: 55mm  
35mm~54mm⇒ふかし枠20mm  
15mm~34mm⇒ふかし枠40mm  
5mm~14mm⇒ふかし枠50mm  
補強一体ふかし枠50mm  
0mm~4mm⇒ふかし枠70mm  
補強一体ふかし枠70mm